

特A重油仕様書

1 調達案件名

特A重油

2 納入量

24 k L（西棟地下タンク18 k L及び東棟地下タンク6 k L）

3 納入場所

瀬戸市西追分町160番地内

4 納入期限

契約締結日の翌日から令和5年3月27日まで

5 特A重油の品質

特A重油の品質は次の性状を満たすこと。

- (1) 日本産業規格（JIS K 2205）1種1号に該当すること。
- (2) 硫黄分が0.08%以下であること。

6 注油口形状

(1) 西棟地下タンク

消防外ネジ 呼び径65（株工業技研製KOP-655

(2) 東棟地下タンク

消防外ネジ 呼び径65（株工業技研製OP-65N

7 納入方法

- (1) 納入日は、病院の営業に影響の少ない土曜日とすること。
- (2) 構内道路は、狭隘で搬入道路に埋設配管が敷設されているため、12 k Lから14 k L程度のタンクローリー車で2車に分けて納入すること。
- (3) 受注者は配置図（別紙）を参考に、安全に地下タンクへ給油できるよう搬入経路、タンクローリー停車場所、注油口形状等の現地確認を事前に行ったうえ給油すること。

8 書類の提出


受注者は、納入する特A重油の品質を証明する書類、給油状況の写真等、検査に必要な書類を提出すること。

9 入札にあたって

- (1) 入札書に記載する金額は、特A重油の単価に納入量24 k Lを乗じて得た金額に、手数料、運搬費等納入に要する全ての費用を含めた金額とすること。
- (2) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。

10 その他

- (1) 市場価格の著しい変動があった場合は、発注者と受注者が協議のうえ協議の解決するものとする。
- (2) この仕様書に定めない事項については、発注者と受注者が協議のうえ解決するものとする。

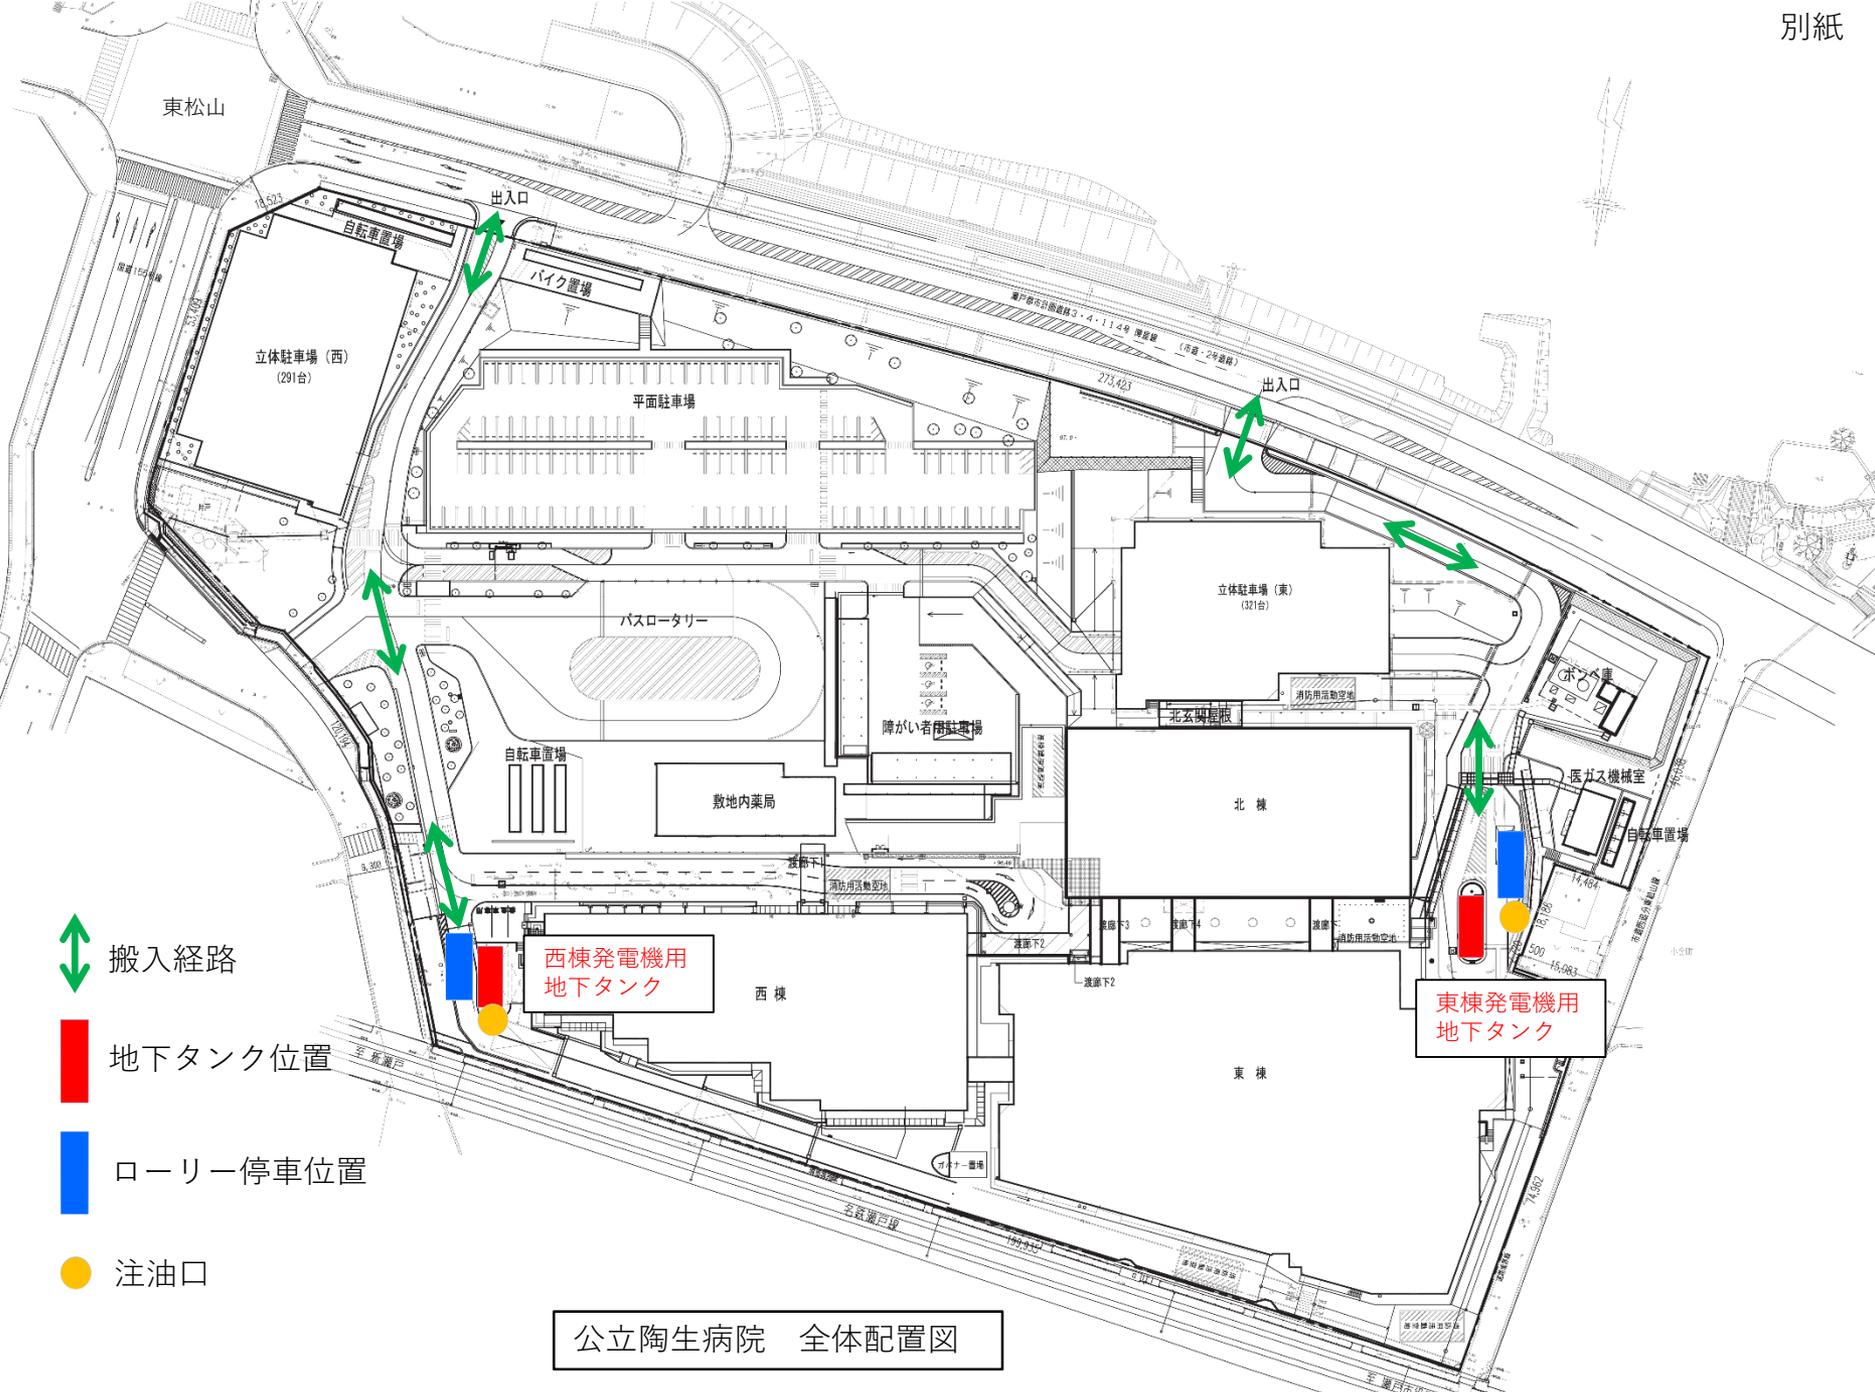

搬入経路

地下タンク位置

ローリー停車位置

注油口

公立陶生病院 全体配置図